



19.14.12341365
有效期至:2025年04月01日

检测报告


报告编号: JXTST/R2022030301

委托单位: 鄱阳县绿色东方再生能源有限公司

采样日期: 2022.03.03-2022.03.04

检测日期:

检测地点:

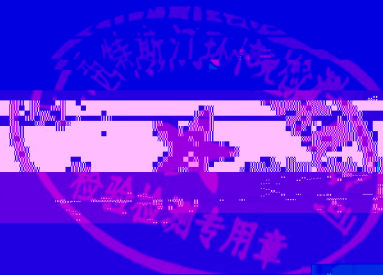

Jiangxi Environmental Testing Co., Ltd.



注 意 事 项

1. 本《检测报告》无本公司骑缝“检验检测专用章”、“CMA”章及批准人签字无效。
2. 对本报告的任何增删、涂改无效。
3. 对测试结果若有异议，请于收到《检测报告》之日起十五日内向本公司提出。
4. 不可重复性试验不进行复检。
5. 由委托单位自行采集的样品，仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。
6. 未经本公司书面批准，不得部分复印本报告；复制本报告未重新加盖本公司“检测



基本情况

301 302 303 304 305



报告编号: JXTS1/R2022030301

检测标准及所用仪器

序号	项目	检测标准	检测方法	检测仪器及型号
1	外观	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	目视法	符合 GB 19881-2005
2	尺寸	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	游标卡尺	符合 GB 19881-2005
3	物理性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	物理性能测试	符合 GB 19881-2005
4	化学性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	化学性能测试	符合 GB 19881-2005
5	力学性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	力学性能测试	符合 GB 19881-2005
6	电性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	电性能测试	符合 GB 19881-2005
7	热性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	热性能测试	符合 GB 19881-2005
8	燃烧性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	燃烧性能测试	符合 GB 19881-2005
9	老化性能	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	老化性能测试	符合 GB 19881-2005
10	其他	《GB 19881-2005 塑料 外观缺陷的目视检测》	其他检测方法	符合 GB 19881-2005



检测标准与检测方法表 (续)

		和防		度计/TST2018004	
21		颗粒物	GB/T 15432-1995/XGT-2018	/TST2018017	
		《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定		各注	
		电热恒温鼓风干燥箱 DHG-9123A			
24	*汞及其化合物	《空气和废气监测分析方法》(第四版增补版) 5.3.7.2 国家环境保护总局		原子荧光法	海光 AFS-230F
25	*镉				
26	*铊及其化合物				
27	*铋				
28	*砷				
29	*铅	《空气和废气颗粒物中铅等金属元素的测定			有组织
30	*铬	HJ 657-2013 (XGT-2018)			
31	*铜				
32	*锰				
33	*镍及其化合物				
34	*钴				

1.带*为分包给江西志科检测技术有限公司 (021412341138)
2.带*为分包给江西志科检测技术有限公司 (181412341119)



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



报告编号: JXTST/R2022030301

检测结果

果 2 (地下水)

数值				限值	单位	序	检测日期	检测项目	备注
1#	2#	3#	4#	5#	6#	7#	8#	9#	10#
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	mg/L	1	2022-03-04~	溶解性总固体	1.00
40.4	45.5	450	450	450	mg/L	2	2022-03-04	同磷酸盐等效	1.09
0.122	0.179	0.50	0.50	0.50	mg/L	3	2022-03-04	总硬度	44.7
0.00860	0.00880	0.050	0.050	0.050	mg/L	4	2022-03-04	氨氮	0.199
0.017	0.016	0.050	0.050	0.050	mg/L	5	2022-03-04~	硝酸盐	0.045
0.655	0.670	1.0	1.0	1.0	mg/L	6	2022-03-04~	亚硝酸盐	0.648
10	10	10	10	10	mg/L	7	2022-03-04	砷	0.01
5	5	5	5	5	mg/L	8	2022-03-04	汞	0.001
10	10	10	10	10	mg/L	9	2022-03-04	铬	0.05
5	5	5	5	5	mg/L	10	2022-03-04	铜	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	11	2022-03-04	锌	0.05
5	5	5	5	5	mg/L	12	2022-03-04	锰	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	13	2022-03-04	铁	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	14	2022-03-04	氟	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	15	2022-03-04	钼	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	16	2022-03-04	钴	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	17	2022-03-04	镍	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	18	2022-03-04	铊	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	19	2022-03-04	铋	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	20	2022-03-04	锑	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	21	2022-03-04	钨	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	22	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	23	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	24	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	25	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	26	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	27	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	28	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	29	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	30	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	31	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	32	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	33	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	34	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	35	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	36	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	37	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	38	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	39	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	40	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	41	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	42	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	43	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	44	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	45	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	46	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	47	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	48	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	49	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	50	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	51	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	52	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	53	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	54	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	55	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	56	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	57	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	58	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	59	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	60	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	61	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	62	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	63	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	64	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	65	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	66	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	67	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	68	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	69	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	70	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	71	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	72	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	73	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	74	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	75	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	76	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	77	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	78	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	79	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	80	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	81	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	82	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	83	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	84	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	85	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	86	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	87	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	88	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	89	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	90	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	91	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	92	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	93	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	94	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	95	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	96	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	97	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	98	2022-03-04	铈	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	99	2022-03-04	镧	0.05
10	10	10	10	10	mg/L	100	2022-03-04	铈	0.05

检测结果判定: 合格 (符合GB 18308-2007要求)
备注: 检测过程中, 发现部分项目存在超标现象, 建议采取相应措施进行治理。
检测单位: 江苏天瑞仪器股份有限公司
检测人员: 张三、李四、王五
检测日期: 2022-03-04



检测结果 4 (噪声)

		测量值					
		昼: 环境噪声	08:57	59	22:15	44	
▲2#	夜: 环境噪声	08:58	58	22:11	47		
▲1#	夜: 环境噪声	10:01	55	22:14	44		1
厂界北侧	昼: 厂内设备	10:04	55	22:10	44		2
▲2#	夜: 环境噪声	10:04	55	22:10	44		2
厂界西侧	昼: 环境噪声	09:49	56	22:05	43		3
▲3#	夜: 环境噪声	09:49	56	22:05	43		3
厂界南侧	昼: 环境噪声						

噪声测量结果表 (厂界外1米处)	1
噪声测量结果表 (厂界外1米处)	2

噪声测量结果表 (厂界外1米处)

测量点	昼间	夜间	备注
厂界北侧	55	44	
厂界西侧	56	43	
厂界南侧			



报告编号: JXTST/R2022030301

检测结果 6（有组织废气）

序号	检测点位	检测日期	检测项目	数值				标准限值	单位
				第一次	第二次	第三次	平均值		
1		2022-03-07~11	*汞及其化合物	0.025	0.030	0.021	0.025	50	μg/m ³

编制人: 余和印

审核人: [Signature]