





检测报告

TEST REPORT

报告编号: XH2205087,

委托单位: 仙桃市...

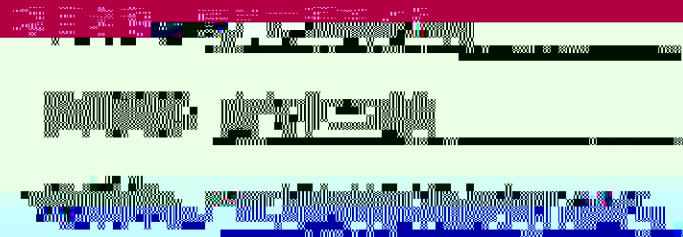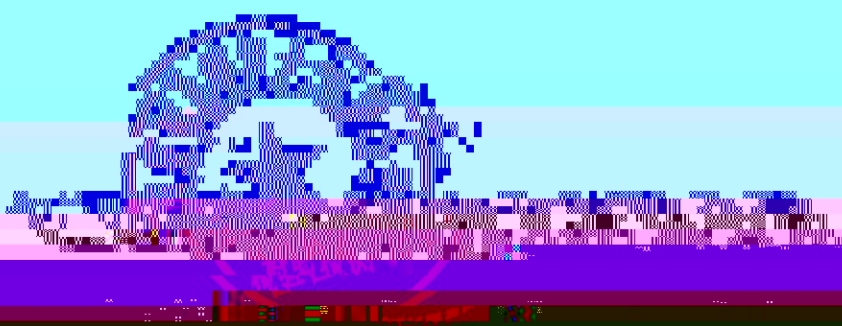

检测报告

一、检测概况

检测依据: GB 50203-2011

序号	检测项目	检测结果	判定
1	砂浆抗压强度	15.2 MPa	合格
2	砂浆抗压强度	14.8 MPa	合格
3	砂浆抗压强度	15.5 MPa	合格
4	砂浆抗压强度	14.9 MPa	合格
5	砂浆抗压强度	15.1 MPa	合格
6	砂浆抗压强度	14.7 MPa	合格
7	砂浆抗压强度	15.3 MPa	合格
8	砂浆抗压强度	14.6 MPa	合格
9	砂浆抗压强度	15.4 MPa	合格
10	砂浆抗压强度	14.5 MPa	合格

二、检测数据

检测项目	检测结果	判定
砂浆抗压强度	15.2 MPa	合格
砂浆抗压强度	14.8 MPa	合格
砂浆抗压强度	15.5 MPa	合格
砂浆抗压强度	14.9 MPa	合格
砂浆抗压强度	15.1 MPa	合格
砂浆抗压强度	14.7 MPa	合格
砂浆抗压强度	15.3 MPa	合格
砂浆抗压强度	14.6 MPa	合格
砂浆抗压强度	15.4 MPa	合格
砂浆抗压强度	14.5 MPa	合格

注: 1. 砂浆抗压强度检测结果

检测单位: 江西星辉检测技术有限公司



编制人: [Signature]

审核人: [Signature]





500mm

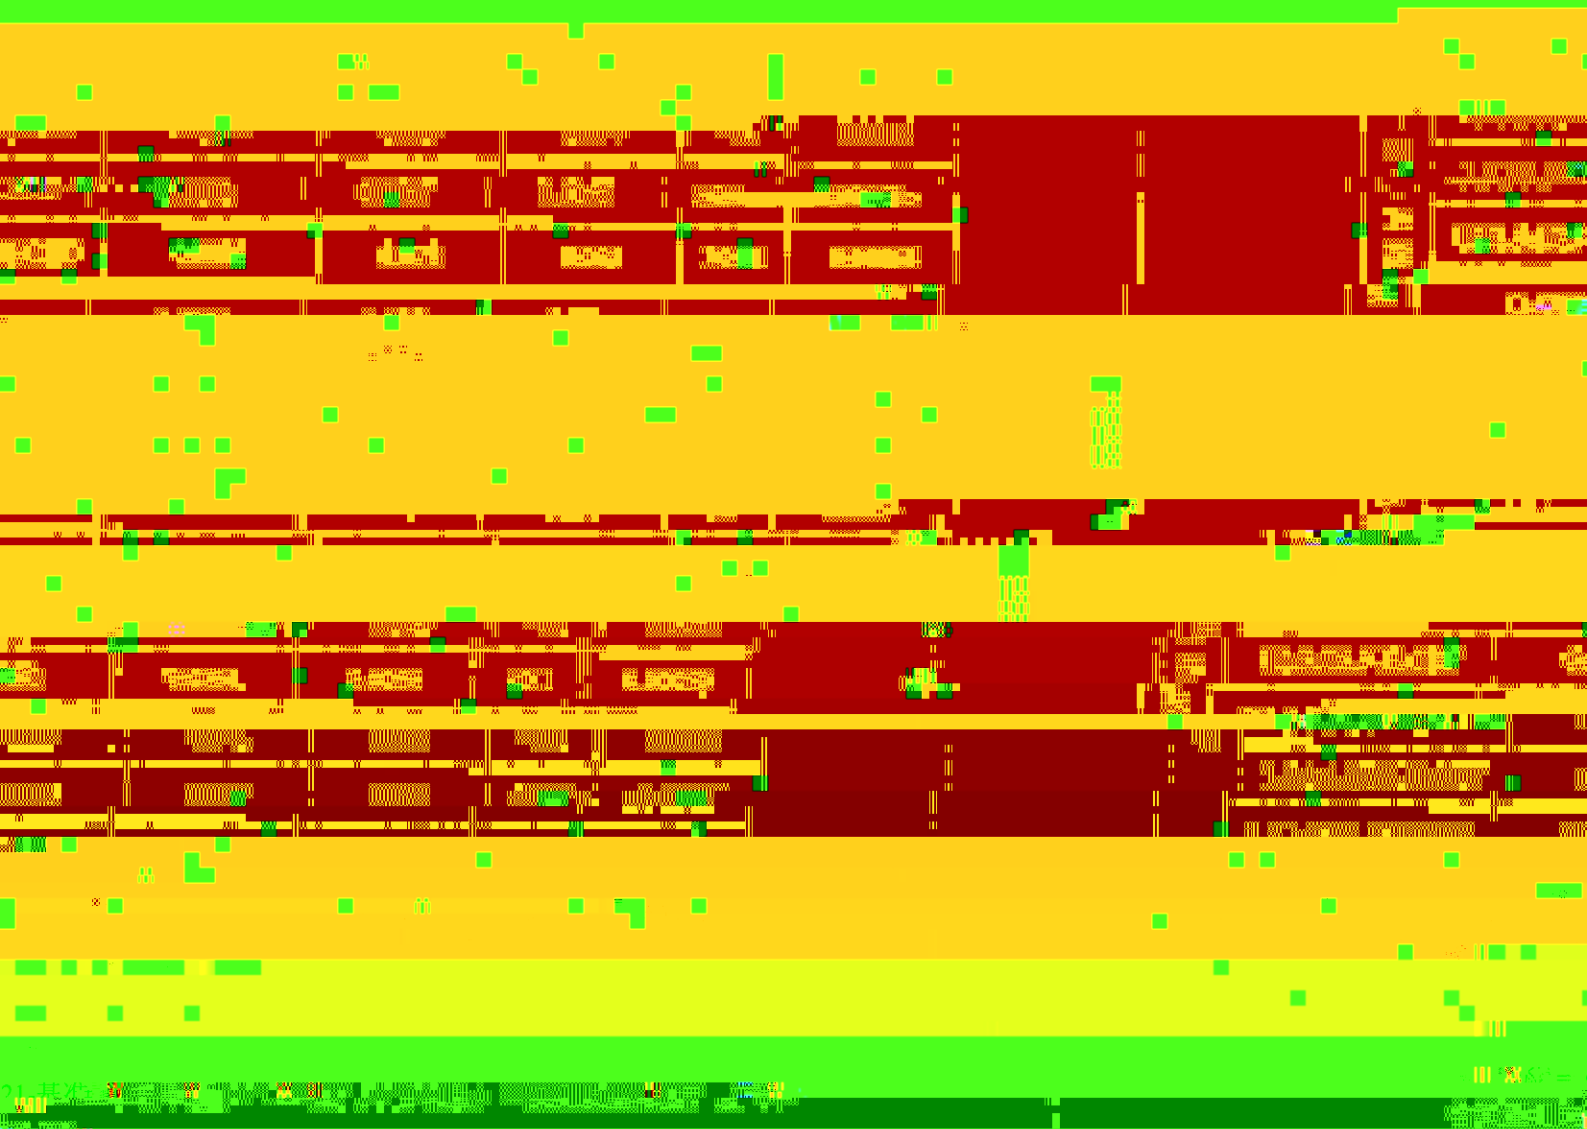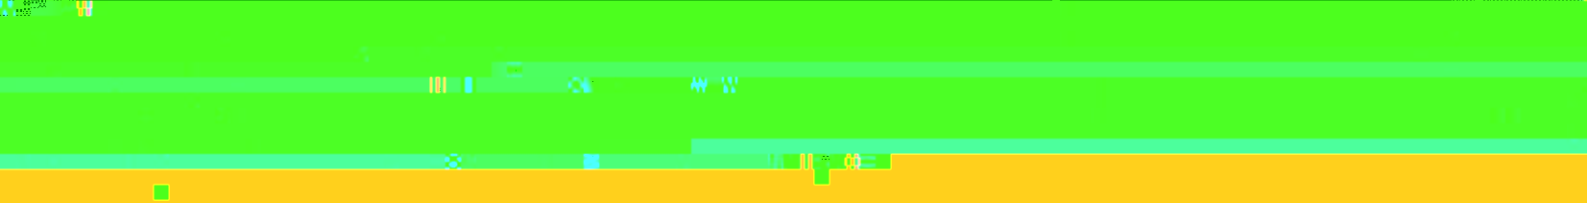

检测样品编号

YHE204077006

样品类型

废气

样品检出限

实测浓度

换算浓度

毒性当量质量浓度

ng/m³

ng/m³

μg/m³

1-TEQ ng/m³

氯

2,3,7,8-TCDD

0.0002

0.012

0.0098

×1

0.0098

代

1,2,3,7,8-P5CDD

0.0004

0.0069

0.0056

×0.5

0.0028

苯

1,2,3,4,7,8-H6CDD

0.0003

N.D.<0.0003

N.D.<0.0003

×0.1

0.000015

并

1,2,3,5,6,7,8-H6CDD

0.0003

0.0061

0.0050

×0.1

0.00050

对

1,2,3,7,8-H5CDD

0.0002

N.D.<0.0002

N.D.<0.0002

×0.1

0.000010

二

1,2,3,4,6,7,8-H7CDD

0.0003

0.0061

0.0050

×0.1

0.00050

星耀检测

W

11098

W

As

W

气压	100.7	KPa	静压	-0.29	KPa
烟温	191.2	℃	含氧量	10.2	%
截面	1.5394	m ²	含湿量	22.36	%
流速	21.9	m/s	烟气流量	121309	m ³ /h
压	267	Pa	标干流量	54010	m ³ /h

生活垃圾焚烧炉 采样样品编号: YXHS220513001 采样时间段: 2022.05.13 11:56~13:56

检测点: 14

结果	单位	参数	结果	单位	参数
100.7	KPa	静压	-0.27	KPa	大气压
190.3	℃	含氧量	8.9	%	烟温
1.5394	m ²	含湿量	21.77	%	截面
21.9	m/s	烟气流量	121309	m ³ /h	流速
268	Pa	标干流量	55410	m ³ /h	动压

检测点: 14

结果	单位	参数	结果	单位	参数
190.3	℃	含氧量	8.7	%	烟温
1.5394	m ²	含湿量	21.77	%	截面